

*În atenția operatorilor economici interesați,*

## **SOLICITARE DE OFERTE**

**Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)**, cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează să achiziționeze servicii de proiectare privind realizarea **proiectului sistemului de stingere incendiu la sala de portabilitate din sediul Direcției Regionale București (D.R.B.)/ANCOM.**

- Punct de contact: Departamentul Achiziții/ Serviciul Investiții, Tel. +40 372845341/99;
- În atenția: Mariana Gheață sau Mariana Ursu, E-mail: mariana.gheata@ancom.org.ro, mariana.ursu@ancom.org.ro, Fax: +40 372845599/402.

**1. Tip anunț:** Cumpărare directă

**2. Tip contract:** Servicii

**3. Denumirea achiziției:**

Achiziționarea de servicii în vederea realizării **proiectului sistemului de stingere incendiu la sala de portabilitate din sediul Direcției Regionale București (D.R.B.)/ANCOM** și obtinerii tuturor avizelor legale în acest sens. Proiectul va avea în vedere dimensionarea sistemului de stingere incendiu, stabilirea schemei de amplasare a acestuia, elaborarea caietului de sarcini privind achiziționarea și instalarea sistemului în conformitate cu proiectul avizat, precum și estimarea tuturor costurilor aferente realizării sistemului de stingere a incendiului. Sala de portabilitate este situată la etajul 7 al sediului D.R.B. a ANCOM din Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Bloc M110, Sector 3, București.

**4. CPV : 71321000-4 - Servicii de proiectare tehnică a instalațiilor mecanice și electrice pentru construcții (Rev. 2)**

**5. Descrierea contractului**

Proiectul privind realizarea sistemului de stingerea incendiilor cu gaz se va întocmi în conformitate cu propunerile de îmbunătățire precizate în raportul privind analiza la risc la securitatea fizică a obiectivului sediului D.R.B.. Sistemul va asigura stingerea potențialelor incendii pe bază de gaze care să nu afecteze buna funcționare a aparaturii și să nu producă deteriorări ale echipamentelor în cazul apariției necesității de stingere a incendiului și să nu degaje gaze toxice în imobil prin aprinderea echipamentelor și a materialelor ce compun sala serverelor.

Proiectul trebuie să respecte conținutul cadru al unui proiect de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

De asemenea, la elaborarea proiectului, prestatorul are obligația de a aplica/respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului prezentei achiziții. De asemenea, prestatorul va aplica/respecta și eventualele acte normative și prescripții tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul prestării serviciilor, dacă este cazul.

## TEMA DE PROIECTARE:

### La definirea sistemului de stingere incendiu se vor avea în vedere următoarele cerințe:

- Se va ține cont de faptul că instalarea sistemului se va realiza în regim „sub exploatare” a imobilului;
- Prestatorul are obligația de stabili soluțiile tehnice care să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță și de siguranță în exploatare, în conformitate cu reglementările tehnice, standardele și normativele din domeniu în vigoare;
- Sistemul automat de stingere a incendiilor recomandat, trebuie să fie omologat de instituțiile abilitate din UE și avizat de IGSU;
- Soluțiile propuse vor avea în vedere destinația și configurația spațiului în care va fi amplasat și va respecta recomandarea din *Analiza la Risc*;
- Sistemul propus trebuie să beneficieze de perioada de garanție de 10 ani, perioadă în care nu va necesita verificare, reîncarcare sau service; Perioada de garanție va curge de la data recepției și punerii în funcțiune a sistemului; În perioada de garanție, în caz de defectare sau viciu ascuns al unui element al sistemului, acesta va fi înlocuit de către furnizor fără costuri pentru achizitor;
- Echipamentele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic, să aibă garanții privind fiabilitatea și siguranță în utilizare;
- Sistemul propus trebuie să fie perfect adaptat spațiului pe care îl deservește;
- Gazul inert expulzat trebuie să nu afecteze funcționarea circuitelor sau instalațiilor electrice din încăpere;
- Declanșarea automată a sistemului se face când temperatura din incintă atinge valorile care pot afecta integritatea echipamentelor; Valoarea acestei temperaturi va fi precizată în proiect în funcție de echipamentele aflate în încăpere;
- Sistemul antiincendiu trebuie să fie eficient pentru incendiile din clasele A, B, C, F, instalații electrice;
- Acțiunea agentului de stingere (similar cu inergenul) trebuie să asigure stingerea focului în cca 10 sec;
- Agentul de stingere să nu fie toxic pentru oameni, să fie un produs ecologic, biodegradabil, să nu fie coroziv;
- Funcționarea sistemului trebuie să nu depindă de presiunea din țevi sau de surse externe de energie electrică;
- Se va avea în vedere și montare unei uși antifoc cu sistem control acces integrat în sistemul existent în clădire.
- Prestatorul are obligația de a elabora toate documentațiile necesare instalării sistemului proiectat;
- Prestatorul are obligația de a elabora caietul de sarcini în scopul achiziționării sistemului proiectat;
- Prestatorul are obligația de a elabora toate documentațiile necesare în vederea obținerii avizelor și acordurilor, precum și altele asemenea în conformitate cu reglementările tehnice, standardele și normativele din domeniu în vigoare și are obligația de a le obține, în numele și pe seama ANCOM.

## 6. Valoarea estimată fără TVA: 22.250,00 RON

### 7. Condiții contract:

În ofertă se va preciza **termenul de prestare a serviciilor**, care nu trebuie să fie mai mare de 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți.

**Notă 1:** În situația în care termenele legale pentru eliberarea acordurilor, avizelor, autorizărilor, aferente sistemului prevăzute de legislația în vigoare sunt depășite de către instituțiile abilitate, din motive independente de prestator, perioadele respective de întârziere din partea instituțiilor abilitate nu vor fi luate în considerare la calcularea termenului de prestare a serviciilor; pentru

aplicarea acestei dispoziții prestatorul are obligația de a demonstra că a efectuat toate demersurile necesare în vederea obținerii acestora, în sensul că întârzierile nu se datorează culpei sale și că dacă instituțiile abilitate ar fi respectat termenele legale, proiectul ar fi fost predat în termen.

Pe parcursul prestării serviciilor **corespondența** va fi în limba română. Documentele solicitate se vor redacta în limba română.

**Documentația completă** (parte scrisă și desenată, inclusiv calcule) se va preda în 3 (trei) exemplare pe hârtie și 3 (trei) exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisă în format pdf. și doc., partea desenată în format dwg. și pdf.).

Toată documentația aferentă, elaborată sub orice formă, este și va rămâne **în proprietatea ANCOM** în timpul și după finalizarea prestării serviciilor pentru o perioadă de 10 ani. Prestatorul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără un acord scris emis în prealabil de ANCOM.

**Prezentarea propunerii financiare:** Prețul trebuie exprimat în Lei, cu și fără TVA și va include toate costurile ofertantului directe și indirecte legate de încheierea și executarea contractului de servicii.

**Prețul ofertat** va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.

#### **Condiții de plată:**

Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal 030925, Mun. București.

**Plata prețului** se va efectua în lei, în baza facturii transmise de prestator, primită și acceptată de ANCOM, în contul de Trezorerie al prestatorului, numai după semnarea fără obiecțiuni a Procesului-Verbal de recepție a rezultatelor serviciilor.

**În situația în care** factura este primită anterior sau la data recepției, plata se va efectua în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului-Verbal de recepție a rezultatelor serviciilor.

**În situația în care** factura este primită după semnarea fără obiecțiuni a Procesului-Verbal de recepție a rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii facturii.

**Nu se admite** efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

**Notă 2:** În situația în care se impune achitarea unor taxe legale determinate de obținerea de la autoritățile competente a acordurilor, avizelor, autorizărilor, acestea vor fi decontate de către ANCOM, după semnarea fără obiecțiuni a Procesului-Verbal de recepție a rezultatelor serviciilor, pe bază de deviz centralizator și documente justificative. Se vor accepta la decontare doar acele documente justificative care sunt eliberate pe numele ANCOM.

Orice document/documentație/formular necesar de întocmit, pentru/sau în legătură cu realizarea obiectului contractului, va fi întocmit de către prestator, cu acceptul și în numele ANCOM.

## **8. Condiții de participare**

### **Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:**

- în copie lizibilă, certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

- în copie lizibilă, autorizație emisă de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, care să ateste dreptul ofertantului de a desfășura activități de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

*Temeiul legal: Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.*

Oferta trebuie să conțină și **declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului** din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.

#### **9. Criterii de adjudecare:**

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

#### **10. Termen limită primire oferte: 26.11.2015 (inclusiv)**

#### **11. Informații suplimentare:**

Oferta se va transmite prin una dintre următoarele modalități:

- fax, la numerele: +40 372 845 402- 599;
- e-mail, la adresele: mariana.ursu@ancom.org.ro sau mariana.gheata@ancom.org.ro;
- depunere direct sau prin poștă la Registratură – la sediul ANCOM din Mun. București, Cod poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2.

În cazul depunerii directe, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat și marcat cu denumirea și sediul operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menționa „În atenția Departamentului Achiziții/Serviciul Investiții- ANCOM”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rățăcirea ofertei.

Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de **26.11.2015** nu va fi luată în considerare.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin până la data de **25.03.2016**.

Ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul, pot face observații, prin solicitare de clarificări, **până la data de 25.11.2015** (inclusiv).

Orice solicitări ulterioare acestei date, nu vor fi luate în considerare.

**INFORMAȚII GENERALE** referitoare la echipamentele aflate în sala de portabilitate din sediul D.R.B. :

Tip echipament	Număr echipamente
Rack	8
Switch	11
Router	7
Server	30
Firewall	7
Storage	4
Backup tape	11
UPS	3


Dimensiunile încăperii L= 9,76m; l= 7.83m; H= 4,40m;

Spațiul este delimitat de pereți din beton și perete cortină de sticlă, ușă termopan fără rezistență la foc, placări cu rigips fără rezistență la foc, plafon fals în care se află traseul de conducte și tuburi de ventilație.- vezi și anexe 1,2 și 3 [ 3(trei) pagini din proiect clădire]


Solicitare de oferte fără anexe, poate fi vizualizată în SEAP la adresa [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), secțiunea Publicitate-Anunțuri.



Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferta

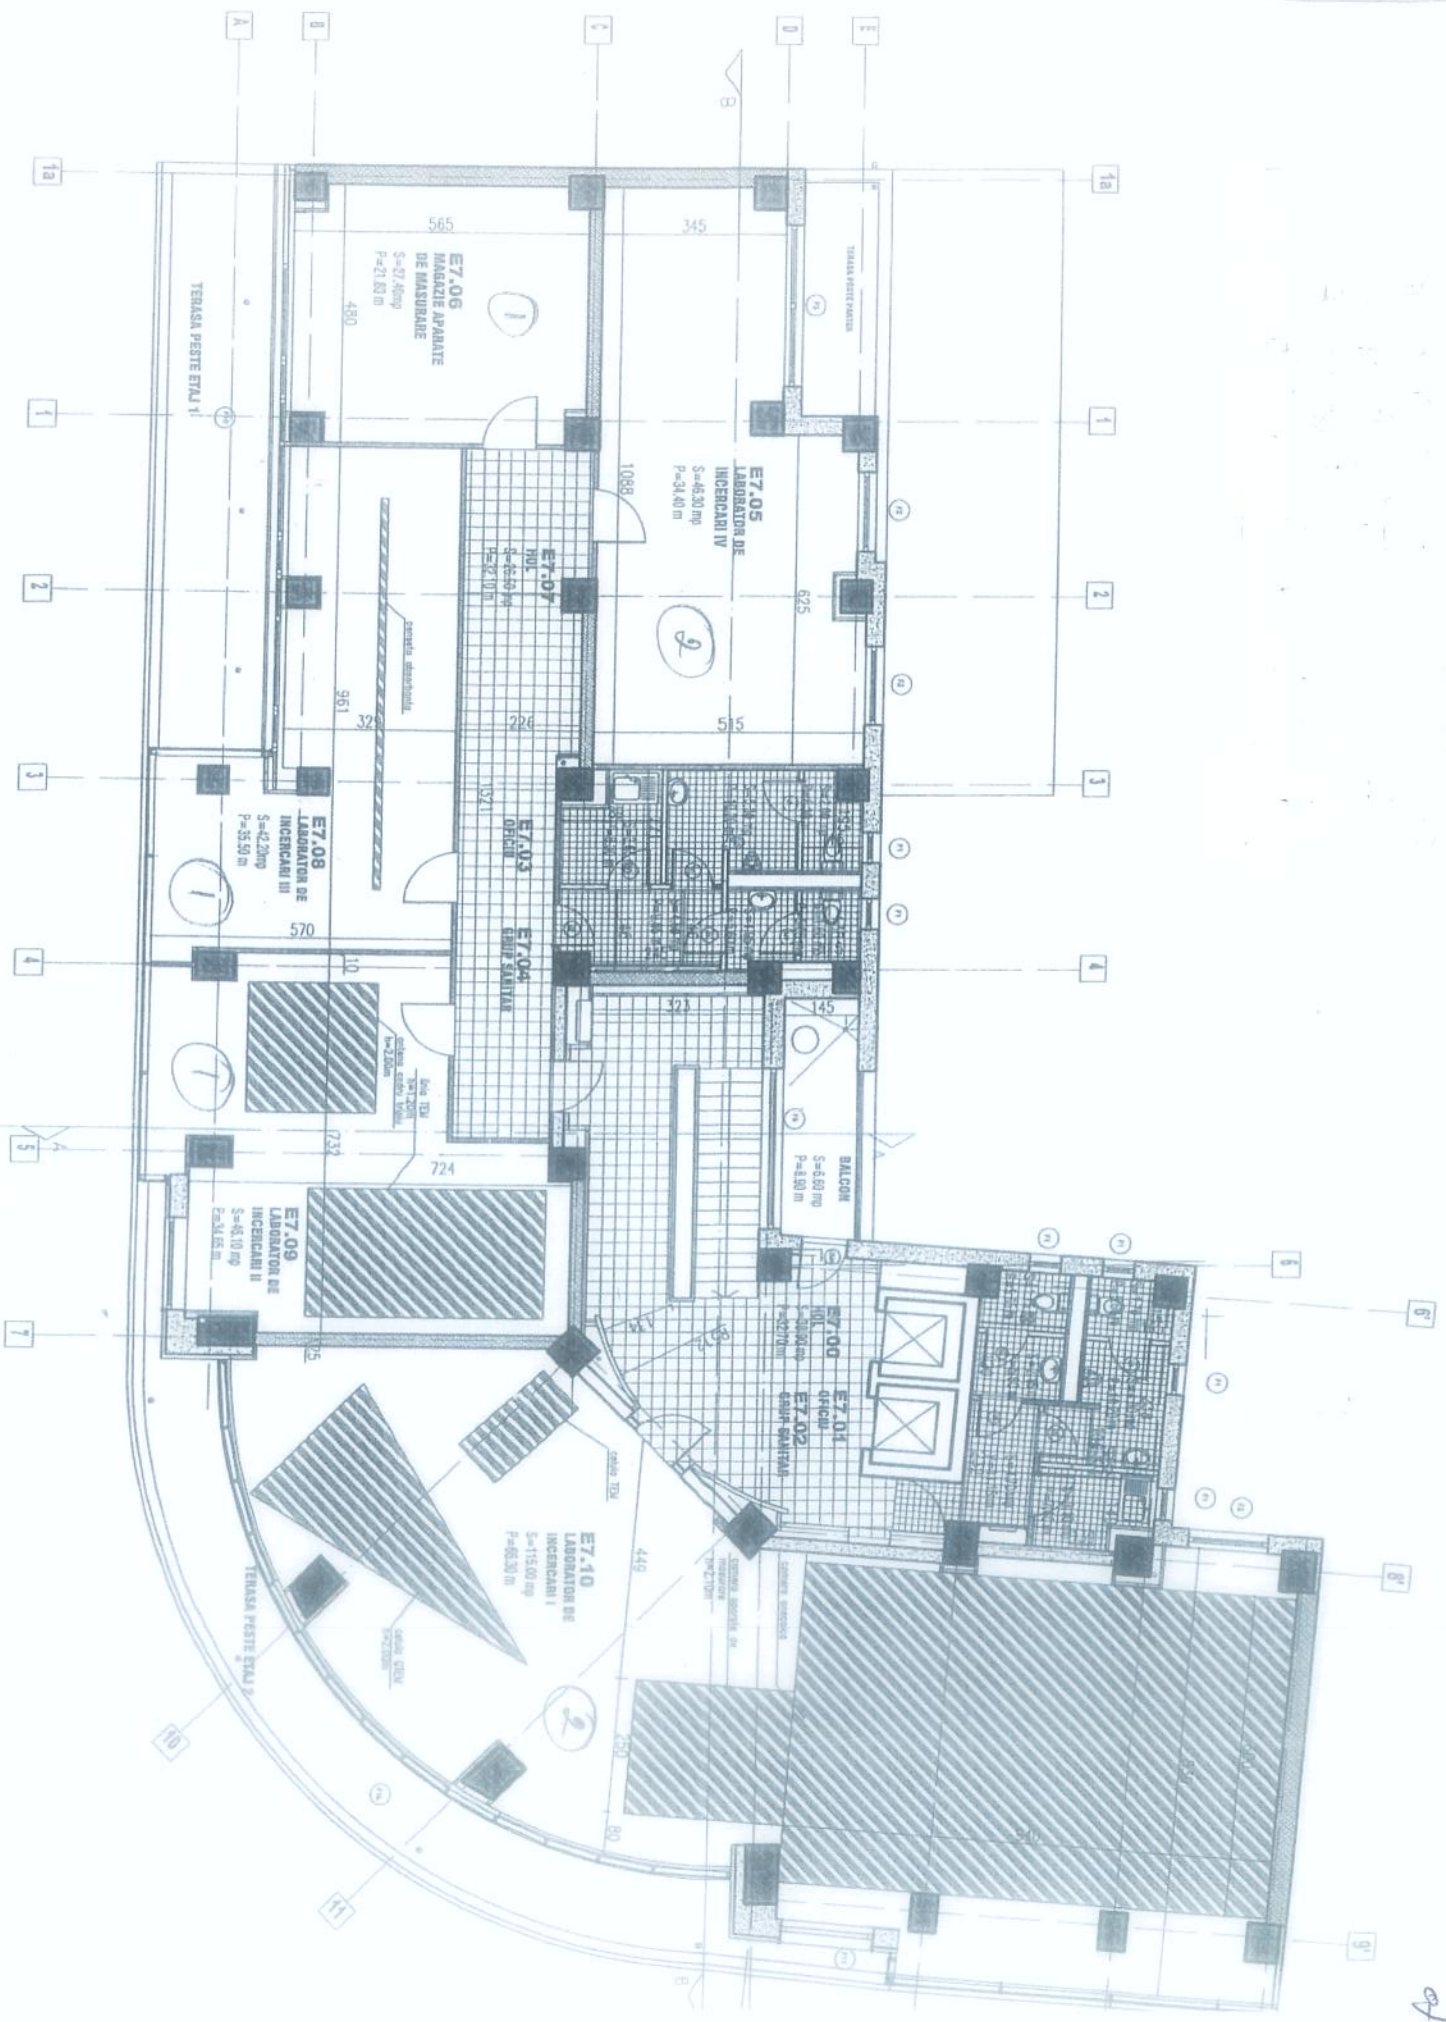

Anexa nr. 2 la Solicitarea de oferte

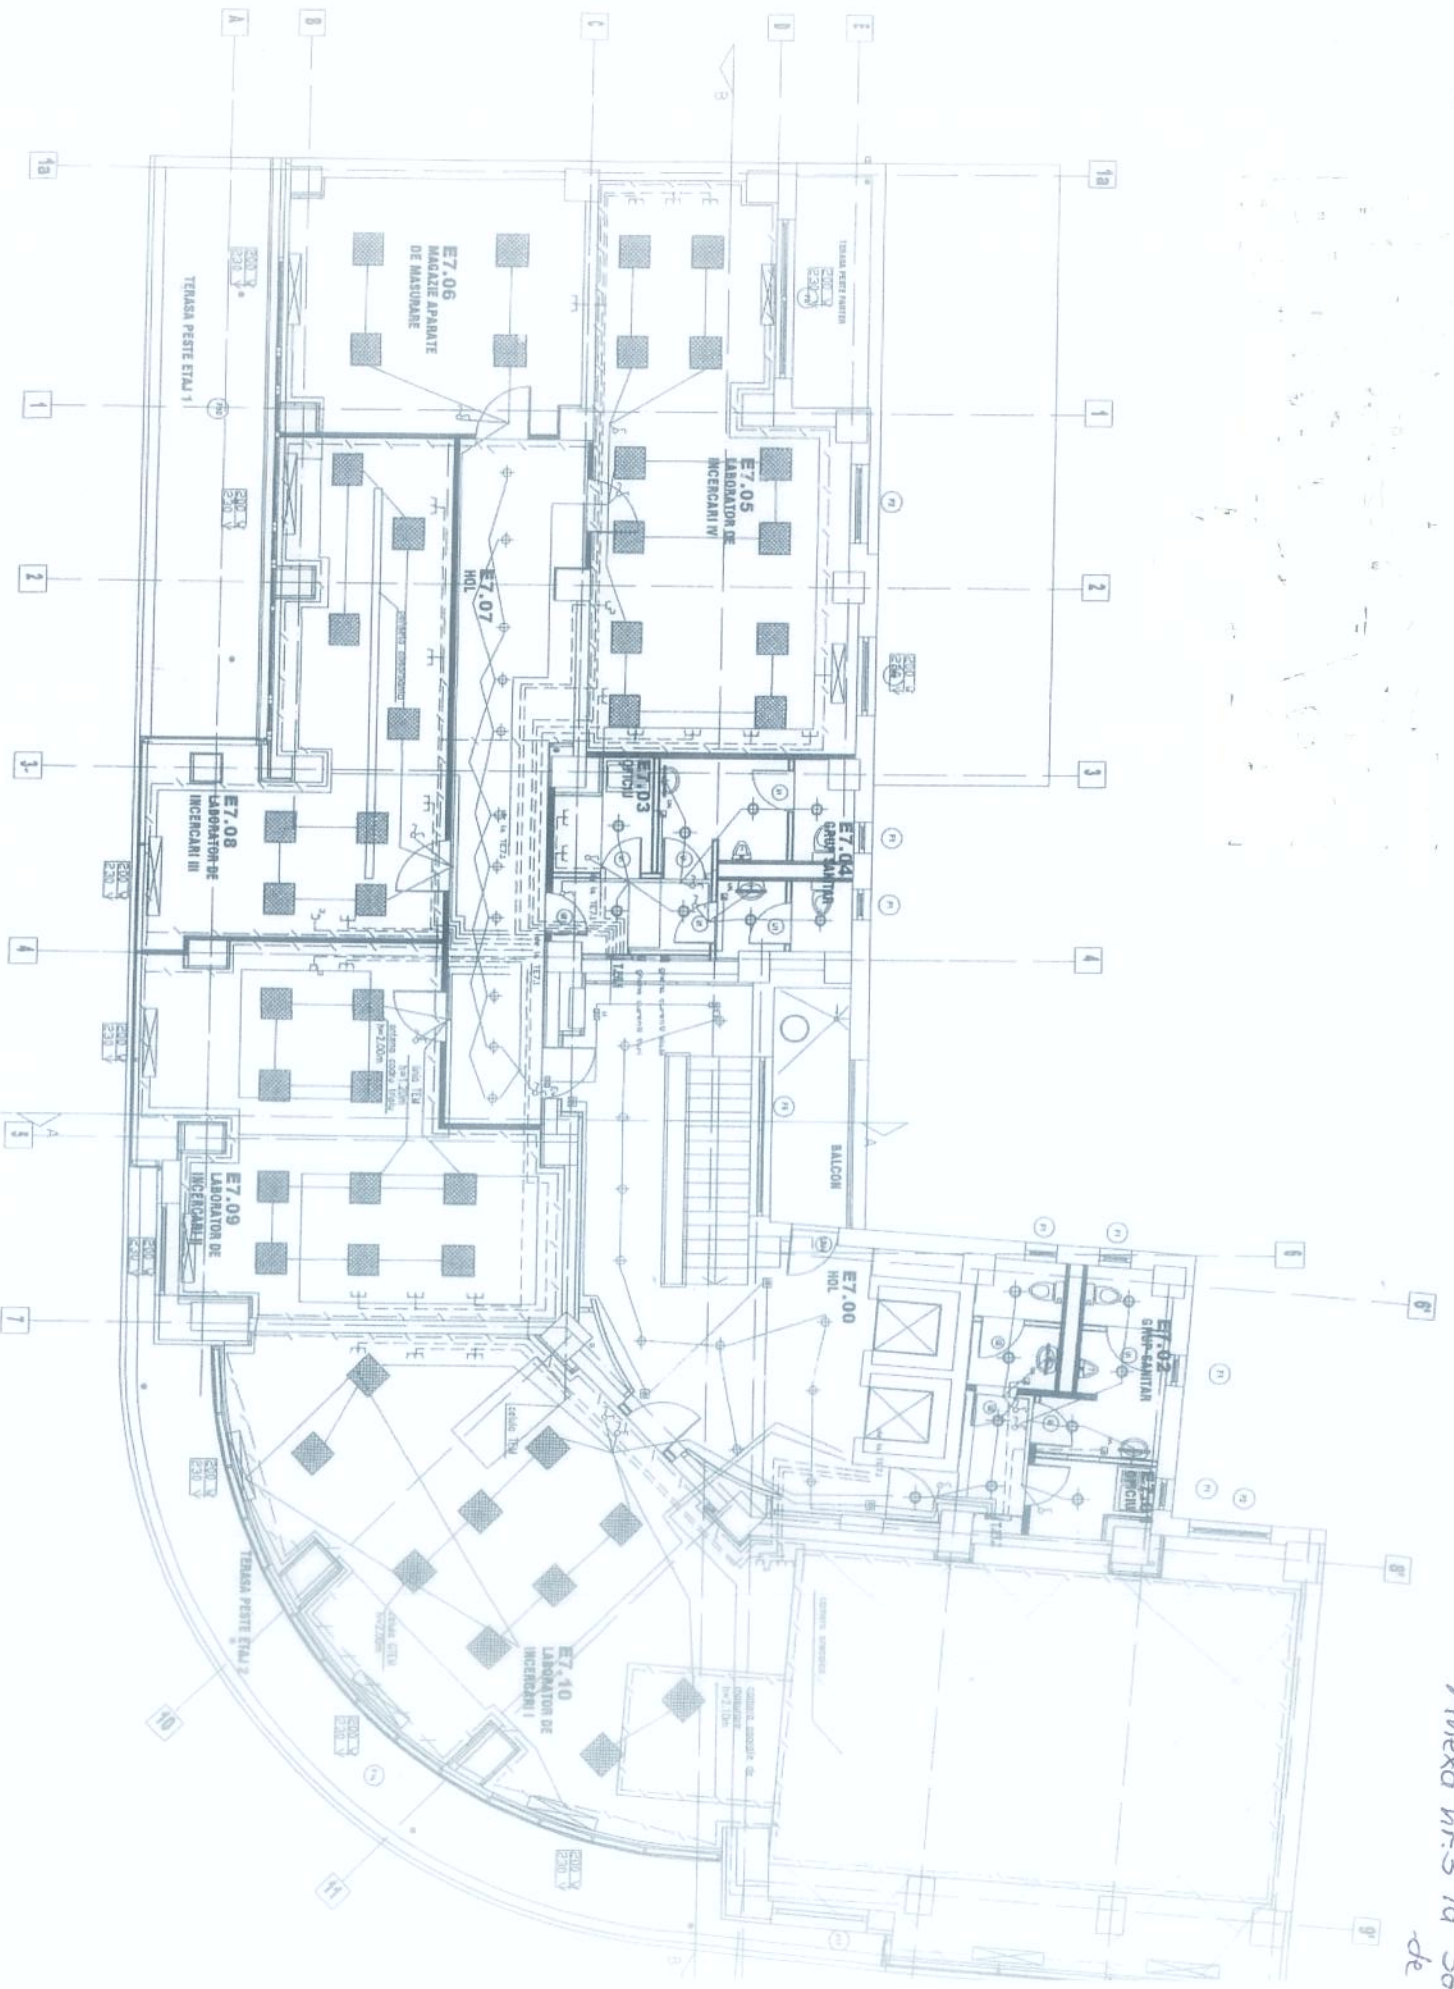

Anexa nr.3 la Solicitarea de oferte

**În atenția participanților la achiziția directă de servicii  
= studiu de fezabilitate privind realizarea sistemului de stingere incendiu  
la sala de portabilitate din sediul Direcției Regionale București(D.R.B.)/ANCOM =**

Anunț de publicitate în SEAP: nr. 23733/18.11.2015

Anunțuri Achiziții: pe site-ul ANCOM

**Întrebări de clarificare:**

*Conform Temei de proiectare:*

1. *Este specificat ca agent de stingere gazul inert (Inergen sau similar), cu condiția ca acesta să descarce în incinta protejată în cca 10 s.*

Conform standardelor SR EN 15004/xx, sistemele de stingere cu gaze inerte se descarcă și sting focul până în 60s.

Agenții de stingere care descarcă în cca. 10 s sunt agenții lichizi presurizați, care la descărcare se transformă în gaz, sub denumirea de agenți curați: FM 200 și Novec 1230.

Calculul configurației sistemului de stingere este diferit, raportat la categoria agentului de stingere: gaz sau agent curat.

Vă rugăm să specificați agentul de stingere care este prevăzut în Scenariul de securitate la incendiu și care face obiectul proiectului de stingere.

2. *Sistemul propus trebuie să beneficieze de perioada de garanție de 10 ani, perioada în care nu necesită verificare, reîncărcare sau service.*

Sistemul propus nu poate asigura o perioadă de garanție de 10 ani, perioadă în care să nu necesite verificări, reîncărcări sau service.

Normativul P118/2- 2013, Partea VIII- Exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor, prevede, pentru instalațiile de stingerea incendiilor cu gaz, verificări și revizii periodice cel puțin o dată pe an.

De asemenea, în cazul descărcării buteliilor în caz de incendiu, este impetuos necesară reîncărcarea acestora astfel încât refacerea integrității sistemului de stingere și protecție contra incendiilor să fie realizată în termenul cel mai scurt. În perioada refacerii acestuia, se va asigura protecția contra incendiilor cu alte elemente compensatorii.

Vă rugăm să ne clarificați cerința din Tema de proiectare.

3. *Se precizează faptul că prestatorul are obligația de a elabora toate documentațiile necesare în vederea obținerii avizelor și acordurilor, precum și altele asemenea în conformitate cu reglementările tehnice, standardele și normativele din domeniu în vigoare și are obligația de a le obține în numele și pe seama ANCOM.*

Prestatorul, în calitate de proiectant, are obligația de a elabora Documentația tehnică pentru faza de autorizare, precum și Documentația tehnică pentru faza de execuție și de a obține viza și referat din partea unui verficator MLPAT.



De asemenea, proiectantul are obligația în faza de execuție să participe în cadrul comisiilor pe etape de execuție.

Vă rugăm să ne clarificați la ce avize și acorduri faceți referire în Tema de proiectare, fiind o exprimare prea generală.

4. *Vă rugăm confirmați* că sunt excluse din proiectul sistemului de stingere incendiu la sala de portabilitate din sediul Direcției Regionale București(DRB)/ANCOM următoarele categorii de lucrări: orice amenajări ale spațiului de protejat pentru asigurarea etanșetății, a rezistenței pereților la presiune, modificări ale instalațiilor existente.

#### **Răspunsul ANCOM la întrebările de clarificare:**

1. MAI/Jandarmeria Română, a întocmit un Raport privind analiza de risc la securitate fizică și recomandă pentru sala cu echipamente: "1(un) sistem de stins incendiu cu gaz INERGEN". Standardele din domeniu prevăd pentru sistemele de stingere incendiu cu gaz INERGEN, faptul că dacă starea de alarmă a fost determinată de detectori, atunci comanda de stingere se transmite după temporizarea (maxim 60 s) setată în CSI (Centrala de Stingere Incendiu din componenta Sistemul electric de detecție, alarmare și comandă a stingerii aferent zonelor protejate). S-a menționat cca 10 s – acest lucru, numai în cazul în care setarea din centrală permite. Se acceptă temporizarea de maxim 60 s.
2. Termenul de garanție a instalației se stabilește în funcție de termenul de garanție al utilajelor și echipamentelor livrate de furnizor (conform termenului de garanție acordat de producătorul extern). Exploatarea și întreținerea echipamentelor se face în conformitate cu instrucțiunile de exploatare și întreținere livrate de producătorul instalațiilor. Se acceptă și garanții mai mici de 10 ani cu condiția ca perioada de garanție prevăzută în Caietul de sarcini să fie demonstrată prin prezentarea de documente/prospecte ale producătorilor elementelor sistemului de stingere, care să susțină termenul propus.
3. Proiectul va fi verificat în conformitate cu prevederile legale, Legea 10/95 și HG 925/95, de către un verficator MLPAT. Dacă se impune prin reglementările în vigoare, proiectul va fi avizat și de IGSU.
4. Proiectul trebuie să conțină toate informațiile necesare realizării și punerii în funcțiune a sistemului de stingere incendiu cu gaz INERGEN, inclusiv amenajări ale spațiului de protejat pentru asigurarea etanșetății, a rezistenței la presiune a pereților și modificări la instalații existente.